

 ANDRE PONTES	Passo a Passo			11/08/2020
Tema:	Por que realizar DU e configuração do estoque de Qualidade.			
Elaborador:	André Pontes	Nº:05	Revisão: 01	Página 1 de 4

Ao receber um material (ex: matéria-prima) em estoque ou ao liberar uma ordem de produção para uso, o seu produto pode por segurança ficar armazenado em um estoque de “Controle de Qualidade” e após realizar a DU o mesmo é automaticamente Liberado.

É sempre vantajoso que o material permaneça inicialmente em estoque de Qualidade?

Nem sempre, imagine que você tenha altos volumes de produção e todo seu estoque fique segregado com um robusto controle de quarentena em um Centro logístico externo a sua fábrica e esse CD não possua SAP. Como você emitirá sua nota fiscal e a saída deste material do estoque se as análises ainda não foram encerradas e você ainda não pode dar DU?


Ou seja, neste caso o material já precisa estar liberado desde o começo “conceitualmente falando”, independente da DU, pois ele precisa sair do seu sistema para ser controlado pelo CD.

Agora vamos aprender como configurar a entrada dos materiais no estoque de Qualidade

1- Digite a T-Code MM02 e pressione ENTER

2- Na tela seguinte, digite o código do material que irá fazer a alteração. Pressione ENTER

3- Selecione a opção Quality Management/ Administração da Qualidade e pressione ENTER

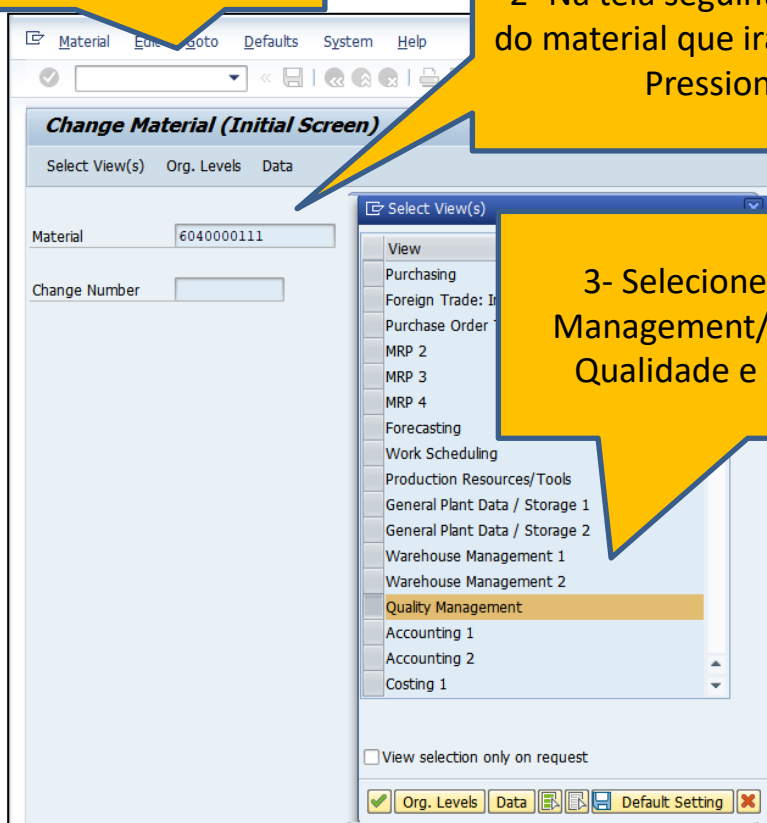

Tema:

Por que realizar DU e configuração do estoque de Qualidade.

Elaborador:

André Pontes

Nº:05

Revisão: 01

Página

2 de 4

4- Confirme se está na Aba desejada Quality Management/ Administração da Qualidade e Material Desejado

5- Selecione o botão Ins. Setup

Change Material 6040000111 (Finis)

Warehouse Mgmt 2 Quality management Accounting 1 Accounting 2

Material 6040000111 ACHOCOLATADO

Plant 1000 Plant 1000

General data

Base Unit of Measure KG kilogram ☒ Inspection setup Insp. setup

Unit of issue

QM material auth. 000022 ☐ Documentation reqd

GR Processing Time days Inspection interval days

Catalog profile

Plant-sp.matl status Valid from

Procurement data

☐ QM proc. active

QM Control Key

Certificate type

Target QM system

☐ Tech. delivery

6- Para Cada tipo de inspeção deve ser feita a ativação ou desativação separadamente, um a um conforme desejado.

Tps.ctrl.

Se	TipCtrl.	Texto	Tipo contr.preferido	Ativo	De
☒	01	Controle de entrada na EM por pedido	☐	☒	
☐	08	Controle na transferência de estoque	☐	☒	
☐	09	Controle repetitivo de lotes	☐	☒	
☐	15	Controle de amostras	☐	☒	

Tipo de controle 01 Controle de entrada na EM por pedido

Inf.detalhe p/tipo de controle

☒ Reg.em estoque QM Proc.amostra ☐ N°s de série possív.

☐ Controle da UC ☐ Amostra a 100%

☐ Contr.com espec.mat. Porcentagem

☐ Contr.com listtar. ☐ Cálculo manual amostra

☐ Controle seg.config. ☐ Amostra manualmente

☒ Atrib.autom.espec. Regra ctrl.din.

☒ Verif.caract. ☒ Skips permitidos

☒ DU automática

Tips de controle Tipo de controle

7- É este campo que irá interferir ou não no estoque durante uma DU.


 ANDRE PONTES	Passo a Passo			11/08/2020
Tema:	Por que realizar DU e configuração do estoque de Qualidade.			
Elaborador:	André Pontes	Nº:05	Revisão: 01	Página 3 de 4

DU + Liberação de Estoque

Quando o material está previamente em estoque de Qualidade, a DU interfere no estoque e ao aprovar um material o lote do mesmo ficará em Livre utilização.

Essa ativação é feita marcando com um flag a opção:

REG. EM ESTOQUE QM

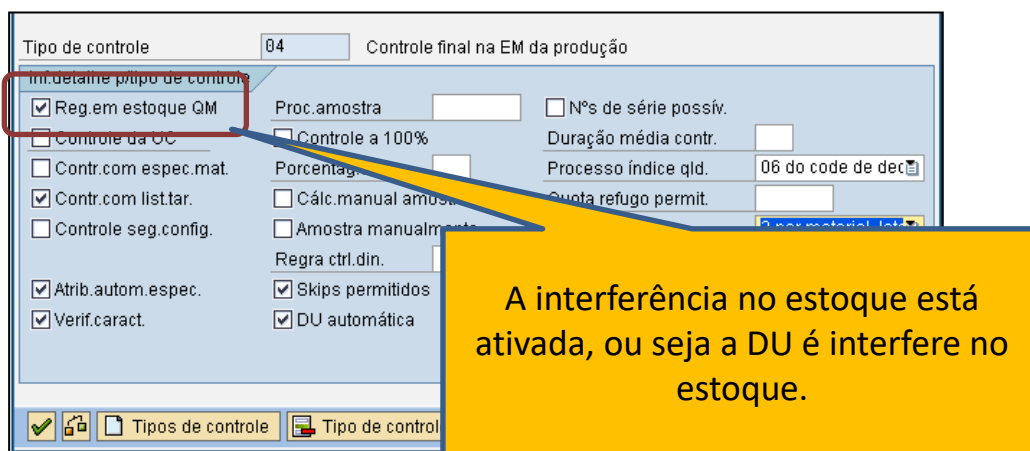


DU sem Estoque

Quando o material já está livre no estoque, a DU não interfere no estoque, então qual é a diferença em fazer ou não uma DU?

A DU ainda sim precisa ser feita por vários fatores, A DU representa documentalmente que uma decisão foi tomada, bloqueia mudanças nos resultados lançados anteriormente, atesta uma análise critica sobre o material e alguns relatório só são executados sobre o lote após a DU realizada.

Portanto mesmo que a DU não interfira no estoque é fundamental realiza-la.

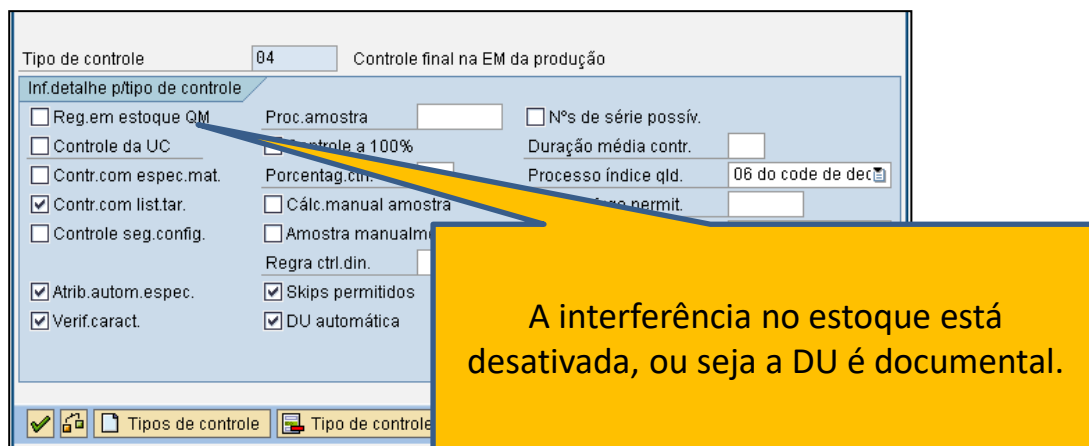


 ANDRE PONTES	Passo a Passo			11/08/2020
Tema:	Por que realizar DU e configuração do estoque de Qualidade.			
Elaborador:	André Pontes	Nº:05	Revisão: 01	Página 4 de 4

Quais tipos de inspeção devem ter o flag ativo ou não?

Depende!

Neste exemplo vemos que para o tipo de inspeção 01 a interferência no estoque está ativa.

Neste caso trata-se de material que será recebido como uma matéria-prima, embalagem, se é fundamental que seu material recebido caia no estoque de Qualidade, o Flag deve ser ativado.

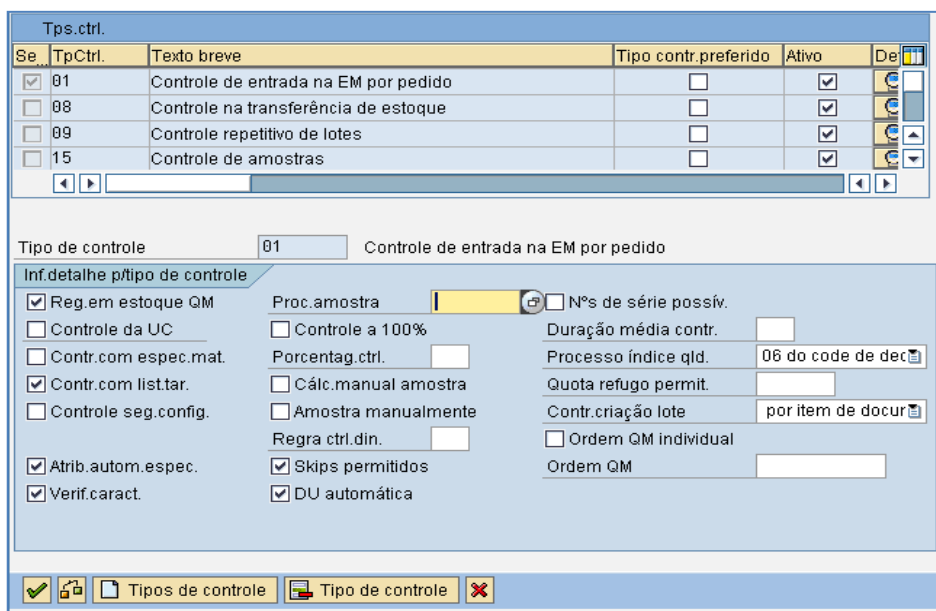

Se	TipCtrl.	Texto breve	Tipo contr. preferido	Ativo	De
☒	01	Control de entrada na EM por pedido	☐	☒	
☐	08	Control na transferência de estoque	☐	☒	
☐	09	Control repetitivo de lotes	☐	☒	
☐	15	Control de amostras	☐	☒	

Tipo de controle: 01 Control de entrada na EM por pedido

Inf. detalhe p/ tipo de controle

☒ Reg. em estoque QM	Proc. amostra	☐ Nºs de série possív.
☐ Control da UC	☐ Control a 100%	Duração média contr.
☐ Contr. com espec. mat.	Porcentag. ctrl.	Processo índice qld.
☒ Contr. com listtar.	☐ Cálculo manual amostra	Quota refugo permit.
☐ Control seg. config.	☐ Amostra manualmente	Contr. criação lote
☒ Atrib. autom. espec.	Regra ctrl. din.	☐ Ordem QM individual
☒ Verif. caract.	☒ Skips permitidos	Ordem QM
	☒ DU automática	

Porém seu material pode ser um item de baixa significância ou impacto, por exemplo uma cantoneira que não possua controle, ou análises, nesse caso através de uma decisão interna, o material entra “liberado”, portanto desativa-se o Flag deste material.